


POGOTOWIE ZDROWEJ ENERGII

Warunki techniczne do podłączenia Pogotowia ZDROWEJ ENERGII

1. Gniazdo elektryczne 400 V, 3 x 16 A z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
Pobór mocy 6 kW. Gniazdo w odległości do 20 m od przyczepy

lub

2. Dwa gniazda elektryczne 230 V (gdy brak gniazda 400 V) z zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi. Pobór mocy do 3 kW z gniazda.
Gniazda w odległości do 20 m od przyczepy.
Gniazda te muszą być na dwóch oddzielnych liniach. Na liniach tych nie mogą być włączone żadne inne urządzenia.
3. Stabilne miejsce na postawienie przyczepy i dostęp do pobierania napojów.
Wymiary przyczepy: długość - 3 m, szerokość - 2,3 m, długość dyszla - 1,6 m.

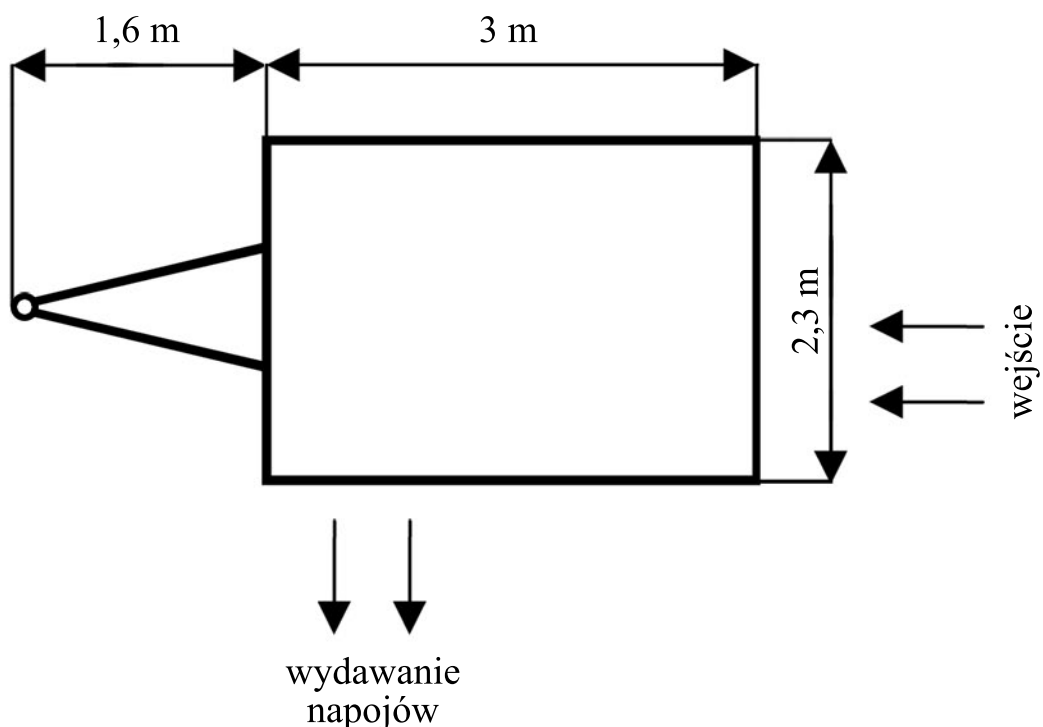



ideekaffee.pl

www.ideal...

**IDEE
KAFFEE**
ZDROWA
ENERGIA

Kawa
z pomblem!
Naturalnie
pobudza
i nie drażni
żołądka.

**IDEE
KAFFEE**
ZDROWA
ENERGIA

partner serwisu
caktupni